



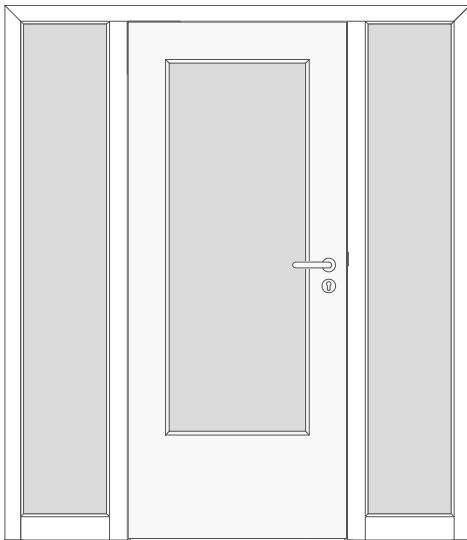


G-A-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-WF2-STU-SD-LA.dwg

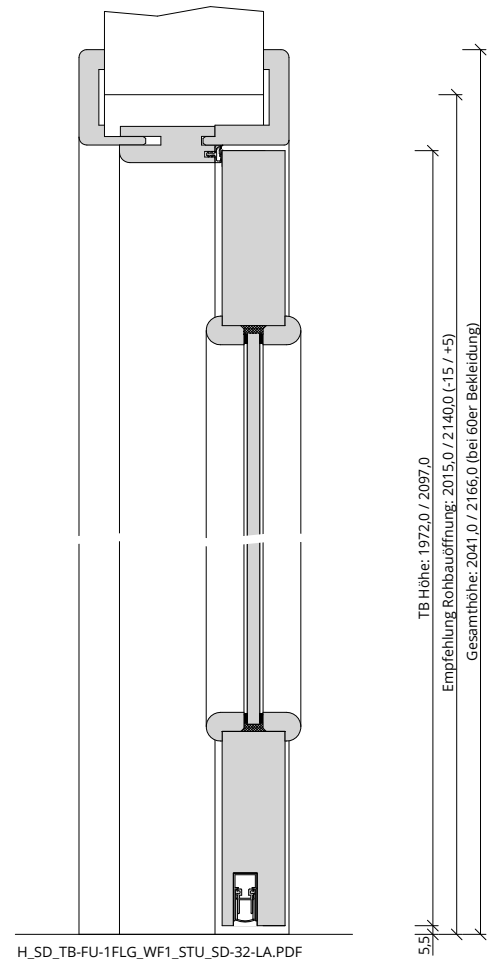

H_SD_TB-FU-1FLG_WF1_STU_SD-32-LA.PDF

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

5,5

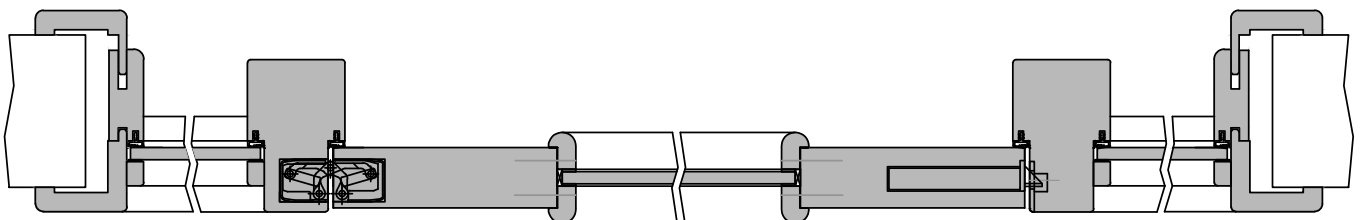

ZFMB-TBB-91,0 / 2
TB Breite [TBB]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
Bestätigungsmaß AB = Zargenfalzmaßbreite [ZFMB]
Rohbauöffnung = ZFMB+44 [-20/+10]
Gesamtbreite [G] = ZFMB+120 [bei 60er Bekleidung]

G-Q-SD-TB-HZ-1FLG-WF2-STU-SD-LA.dwg

