



200-411-103-205_Ansicht.tcd

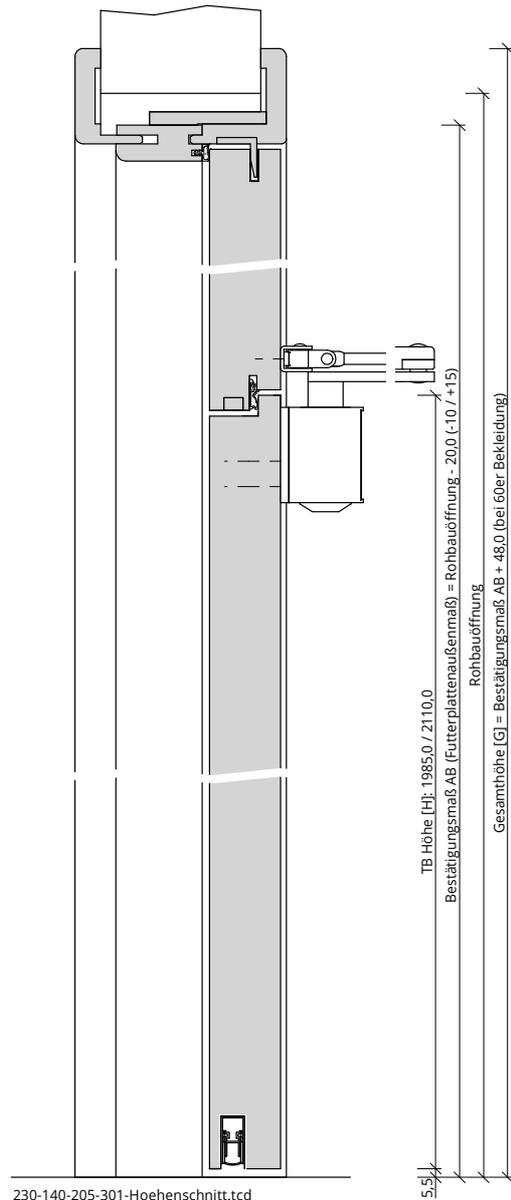

230-140-205-301-Hoehenschnitt.tcd

TB Höhe [H]: 1985,0 / 2110,0
 Bestätigungsmaß AB (Futterplattenaußenmaß) = Rohbauöffnung - 20,0 (-10 / +15)
 Rohbauöffnung
 Gesamthöhe [G] = Bestätigungsmaß AB + 48,0 (bei 60er Bekleidung)

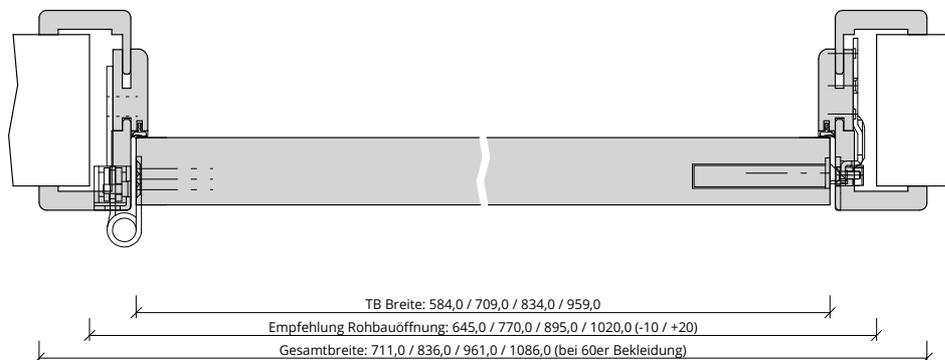

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)
 Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

260-222-142-100-Querschnitt.tcd

