



200-101-400-301\_Ansicht.tcd

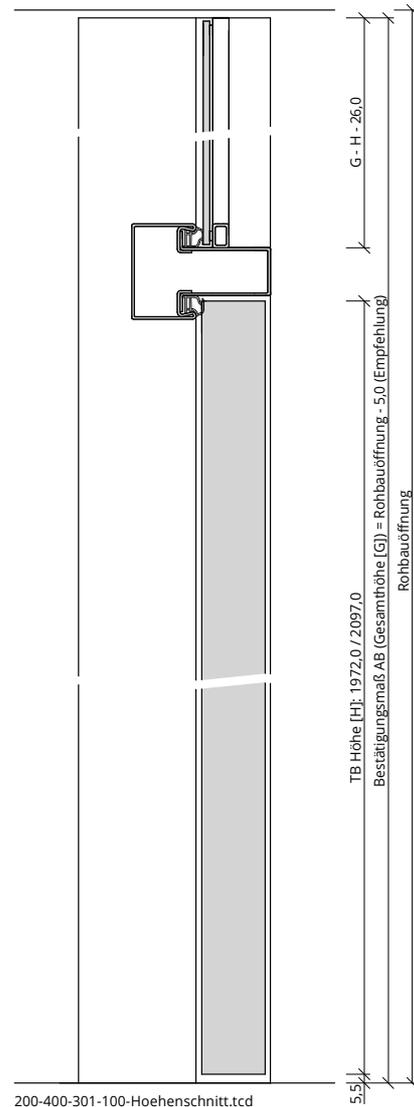

200-400-301-100-Hoehenschnitt.tcd

$G - H - 26,0$   
 TB Höhe [H]: 1972,0 / 2097,0  
 Bestätigungsmaß AB (Gesamthöhe [G]) = Rohbauöffnung - 5,0 (Empfehlung)  
 Rohbauöffnung  
 5,5

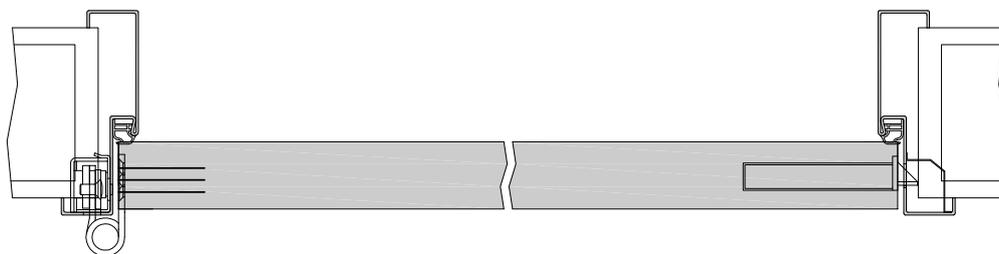

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)  
 Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

200-223-400-100-Querschnitt.dwg

