



201-101-400-400_Ansicht.tcd

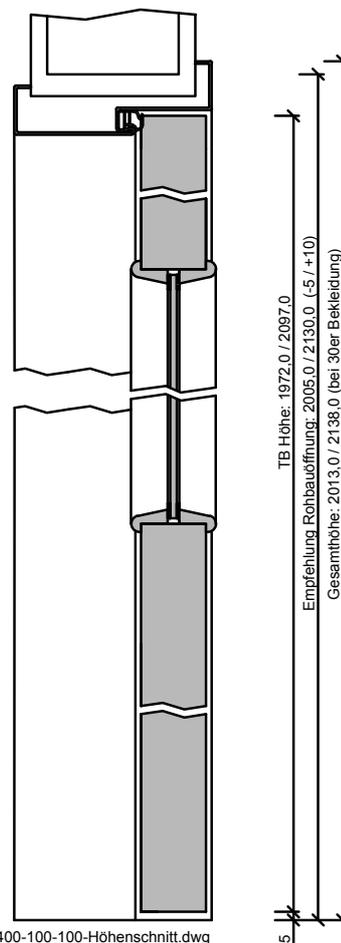

201-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5 / +10)
 Gesamthöhe: 2013,0 / 2138,0 (bei 30er Bekleidung)

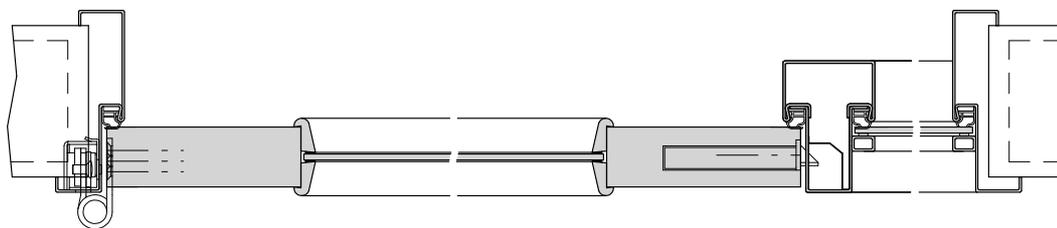

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))
 Rohbauöffnung
 Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

201-223-400-101-Querschnitt.tcd

